



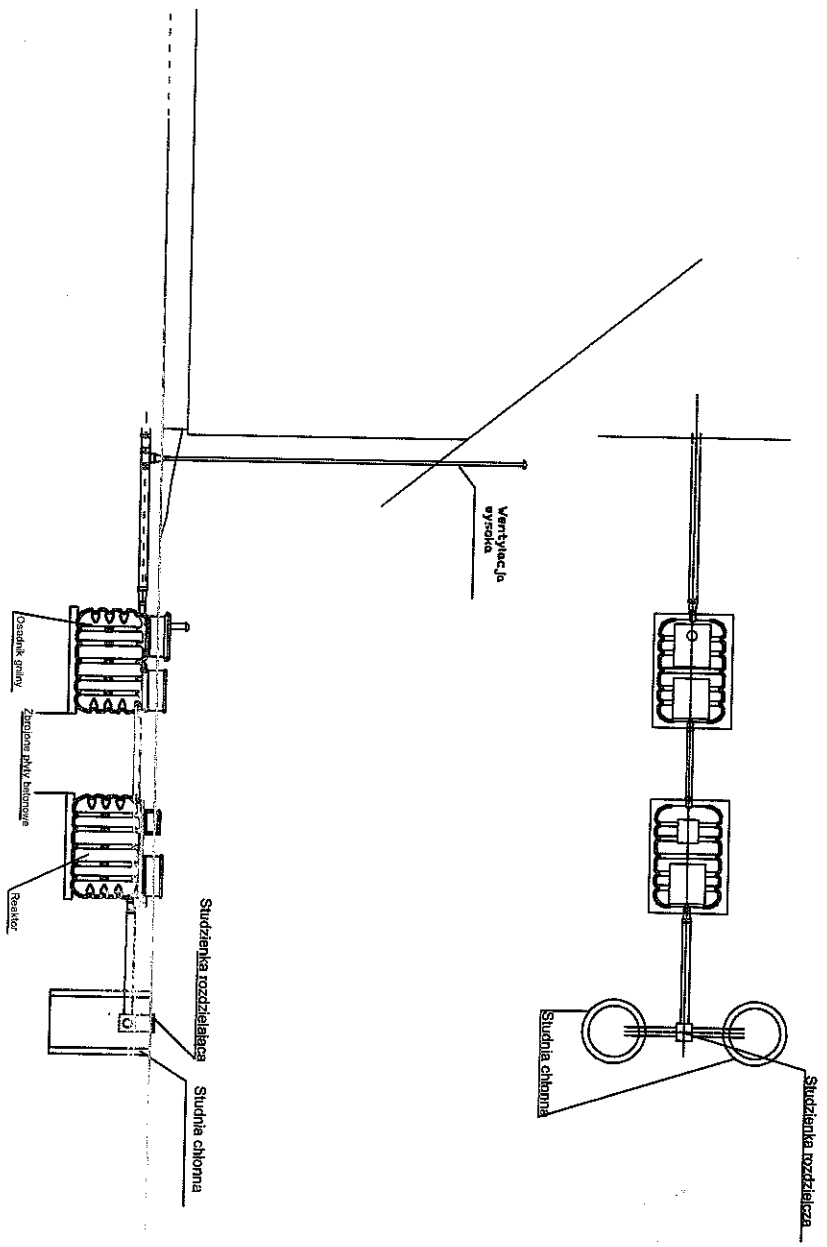

Spadki, średnica [mm]	1,5-2,0 %	Osadnik	1 %	Reaktor	1,0 %	0,5 %
material	PCV 160		PCV 110		PCV 110	PCV 110
Odległość [m]	7,00	2,50	1,00	2,50	3,00	5,00

Obiekt	Przydomowa oczyszczalnia ścieków Miechysław Krójeński Palmodziżna 14, dz.nr.113, gm.Golub-Dobrzyń			Rys. 1
Tytuł	Rozwinięcie instalacji			Ark. 1
rysunku	imię i nazwisko ANDRZEJ MIAZEK			
Projektant	UA-V-7342-5/85/94 WK			
		data	podpis	
		VII.2013		


Schemat przyłącza elektrycznego

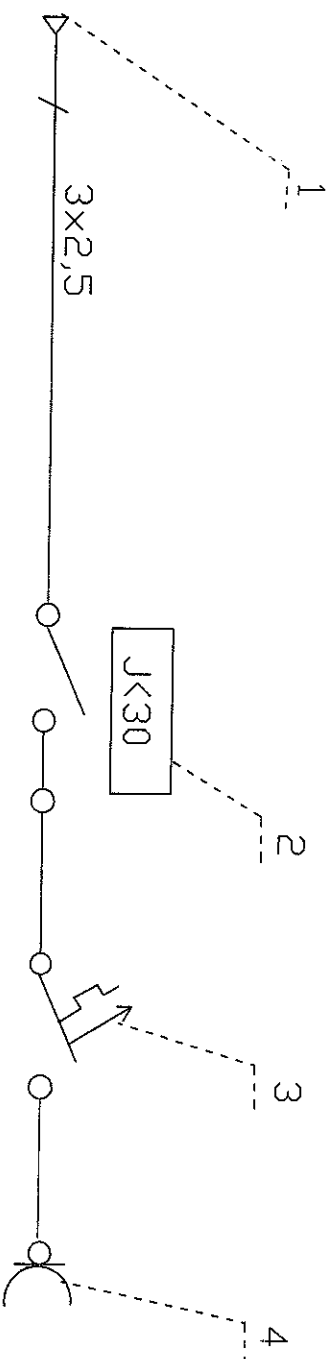

- 1 Istniejąca wewnętrzna instalacja użytkownika
- 2 Włacznik różnicowo-prądowy NL1-63
- 3 Włacznik nadprądowy NB1-16A
- 4 Gniazdo pompy

Obiekt	Przydomowa oczyszczalnia ścieków			Rys.	2
Tytuł rysunku	Schemat przyłącza elektrycznego			Ark.	1
Projektant	Imię i nazwisko			podpis	
	ANDRZEJ MIAZEK			data	
	UA-V-734E-5/85/94 WK			VII.2013	

Studnia chłonna

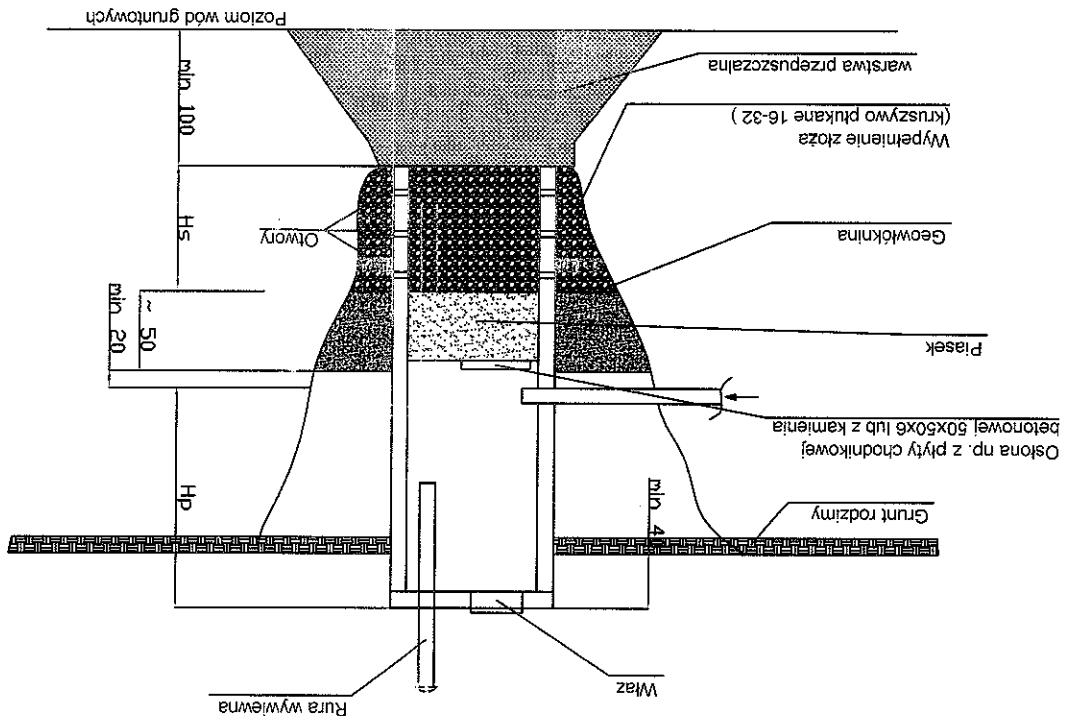

Projektant	UA-V-7342-S/85/94 WK	
	ANDRZEJ MIAZEK	
Tytuł	imię i nazwisko	
	Studnia chłonna	
Obiekt	Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków	
Rys.	3	
Ark.	1	
podpis	data	VII.2013