

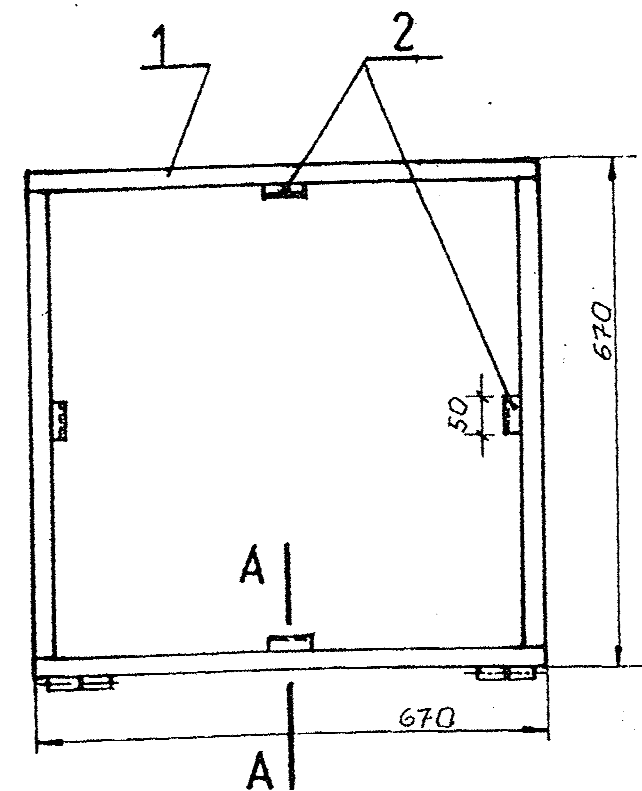
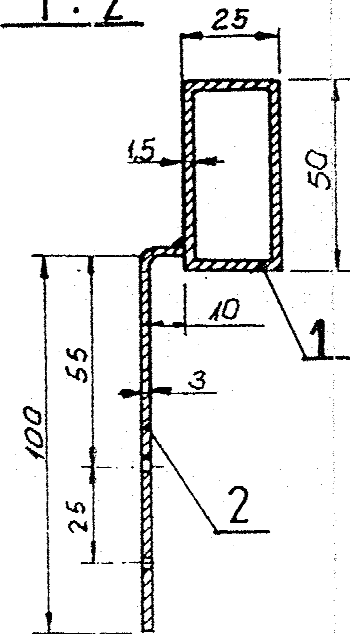
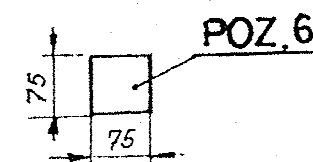


RAMA POKRYWY DLA OTWORU
O WYM. 600 x 600 mm 1:10




PRZEKRÓJ A-A



1:2

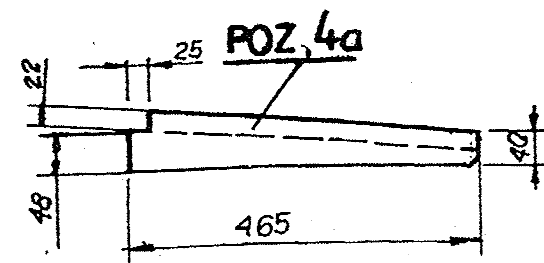

POKRYWA WŁAZU —
—BLACHA POKRYWY POZ.3a
1:10

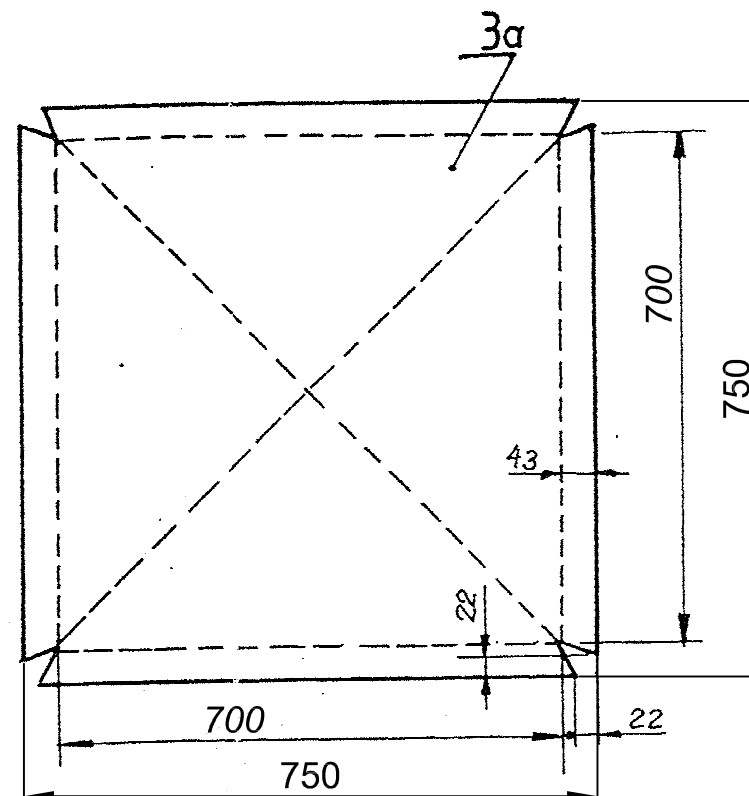

BLACHA POKRYWY PO ZESPRAWNIU
Z USZTYWNIENIEM 1:10

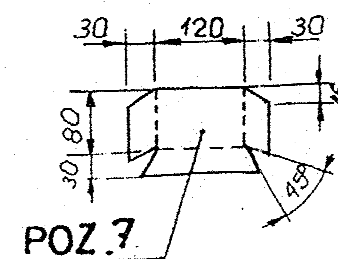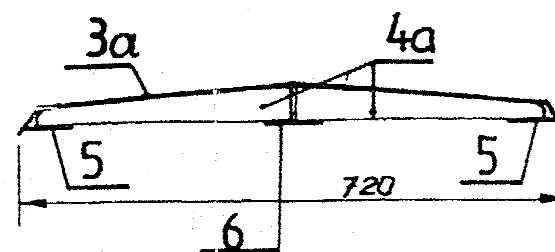

SZCZEGÓŁ RAMY I POKRYWY WŁAZU
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
"ANTONIEWO 1" i "ANTONIEWO 2" (2 szt.)

LEGENDA dla rys. nr : Skala 1:2 i 1:10

1. Rama pokrywy luku wykonana z kształtownika prostokątnego ze stali kwasoodpornej 50 x 25 x 1,5 mm L = 330 cm., dla wjazdu L = 258 cm
2. Płaskownik 50 x 3 mm L = 110 x 10 = 660 mm, do mocowania ramy z płytą żelbetową, dla luku i wjazdu
3. Pokrywa luku wykonana z blachy kwasoodpornej grubości 1,5 mm o wymiarach 1050 x 800 mm.
- 3a. Pokrywa wjazdu wykonana z blachy kwasoodpornej grubości 1,5 mm o wymiarach 750 x 750 mm.
4. Wzmocnienia przyspawane do blachy pokrywowej luku wykonane z blachy kwasoodpornej grubości 1,5 mm długości 605 mm.
- 4a. Wzmocnienia przyspawane do blachy pokrywowej wjazdu wykonane z blachy kwasoodpornej o grubości 1,5 mm długości 465 mm.
5. Wzmocnienia narożne pokrywy luku i wjazdu w kształcie trójkąta z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 1,5 mm o wymiarach jak na rysunku.
6. Wzmocnienie środkowe pokrywy luku i wjazdu w kształcie kwadratu 75 x 75 mm z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 1,5 mm.
7. Osłona kłódki wykonana z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 1,5 mm według rysunku szczegółowego.
8. Elementy wspornikowe na dłuższych bokach pokrywy luku z blachy stalowej kwasoodpornej grubości 1,5 mm o wymiarach 45 x 65 mm.
9. Zawiasy według rysunku szczegółowego.
10. Skobel do kłódki wykonany z płaskownika 30 x 4 mm długości 70 mm przyspawany do ramy luku lub wjazdu
- 10a. Skobel do kłódki wykonany z płaskownika 30 x 4 mm długości 90 mm przyspawany do pokrywy luku lub wjazdu
11. Element zawiasów wykonany z rurki kwasoodpornej ϕ 16 mm ϕ wewnątrz 10 mm długości 35 mm.
12. Sworzeń zawiasów z pręta stalowego kwasoodpornego ϕ 8 mm długości 80 mm.
14. Płaskownik 30 x 4 mm długości 20 mm do mocowania zawiasów z pokrywą luku lub wjazdu

Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Antoniewo gm. Golub-Dobrzyń					
Obiekt: Kanalizacja sanitarna					
Branża: sanitarna		Lokalizacja obiektu: Antoniewo; gm. Golub-Dobrzyń			
Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyń; Plac Tysiąclecia 25; 87-400 Golub-Dobrzyń					
Autorzy projektu:	Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101; 87-100 Toruń				
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
	Projektant:	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	UAN-N-V/60/TO/84	instal.- inż.	
	Sprawdzający:	_____	_____	_____	
Kod rysunku:		Rodzaj projektu: PROJEKT WYKONAWCZY	Data opracowania: lipiec 2012 r.	Skala: 1:2 i 1:10	Nr rys.: 27